



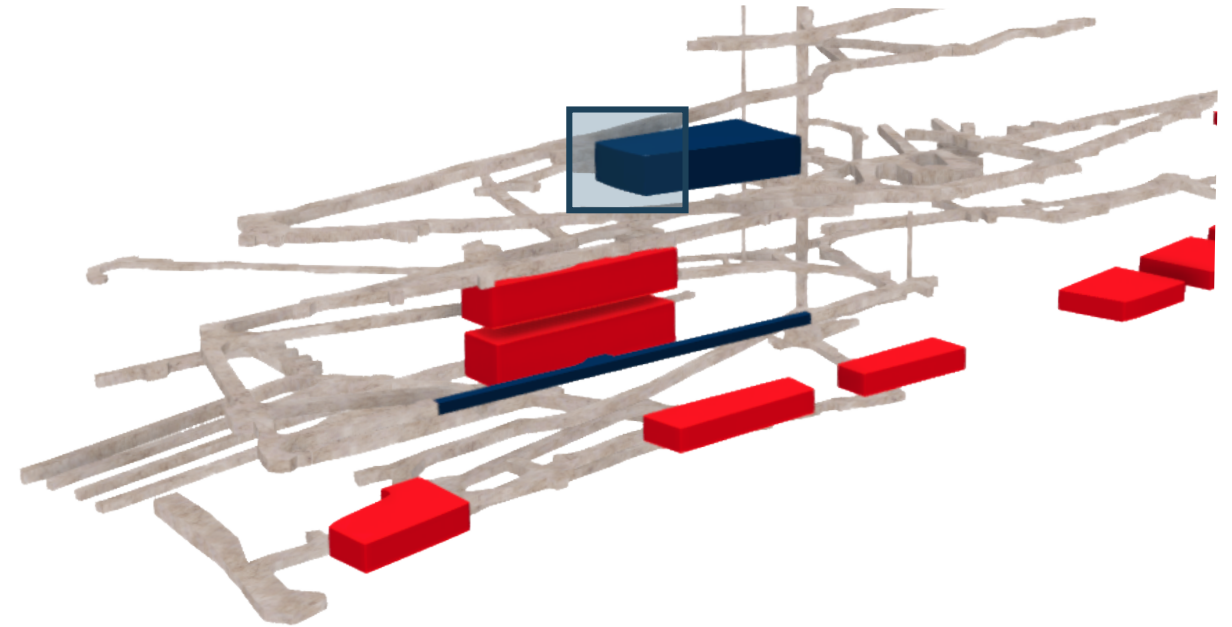

BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

ÜBERBLICK ÜBER DIE AKTUELLEN FASSUNGSRATEN IM JUNI 2026


658-METER-EBENE (ABBAU 3) MITTLERE FASSUNGSRATE IM JUNI 2026

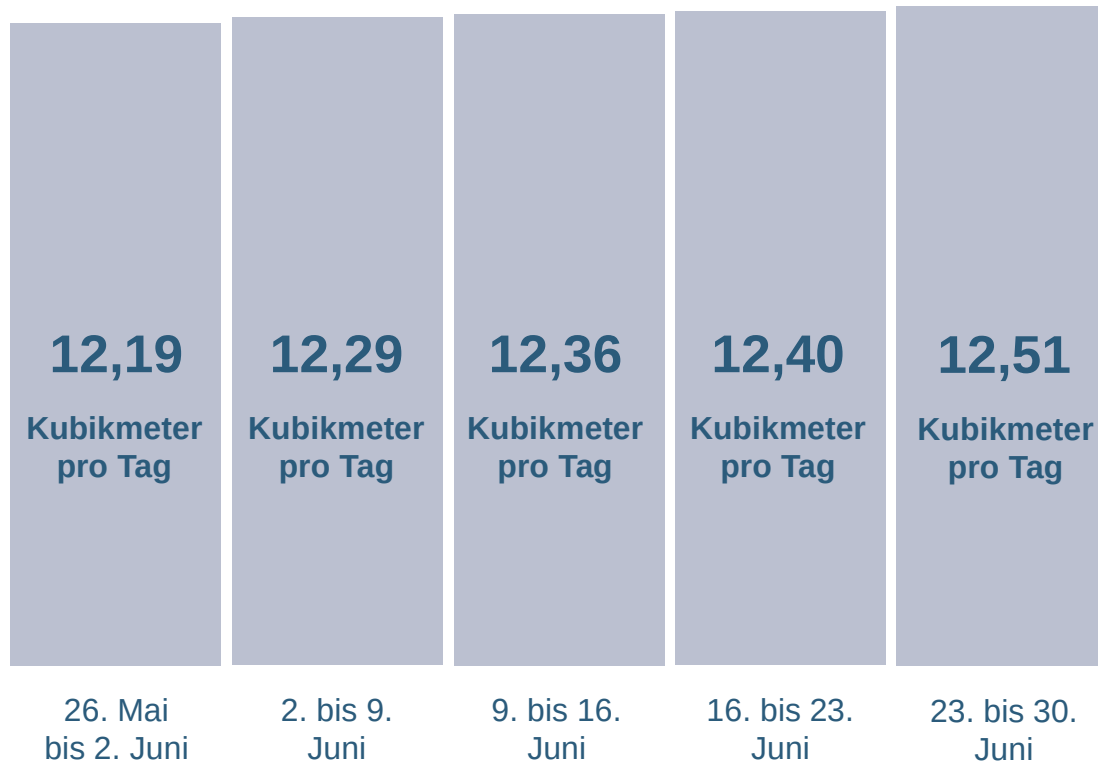

Seit dem 9. März erfolgt das Fassen der Lösung direkt über eine provisorische Auffangvorrichtung an der freigelegten Kluft am südlichen Abbaurand von Abbau 3. Mit der Fassung der Zutrittslösung an dieser Stelle ist der Lösungsfluss in der EBrG. RH-658-9.25 (P658029-01) versiegt.

700-METER-EBENE (BOHRUNG - WENDELSTRECKE) MITTLERE FASSUNGSRATE IM JUNI 2026

0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
Kubikmeter pro Tag	Kubikmeter pro Tag	Kubikmeter pro Tag	Kubikmeter pro Tag	Kubikmeter pro Tag
26. Mai bis 2. Juni	2. bis 9. Juni	9. bis 16. Juni	16. bis 23. Juni	23. bis 30. Juni

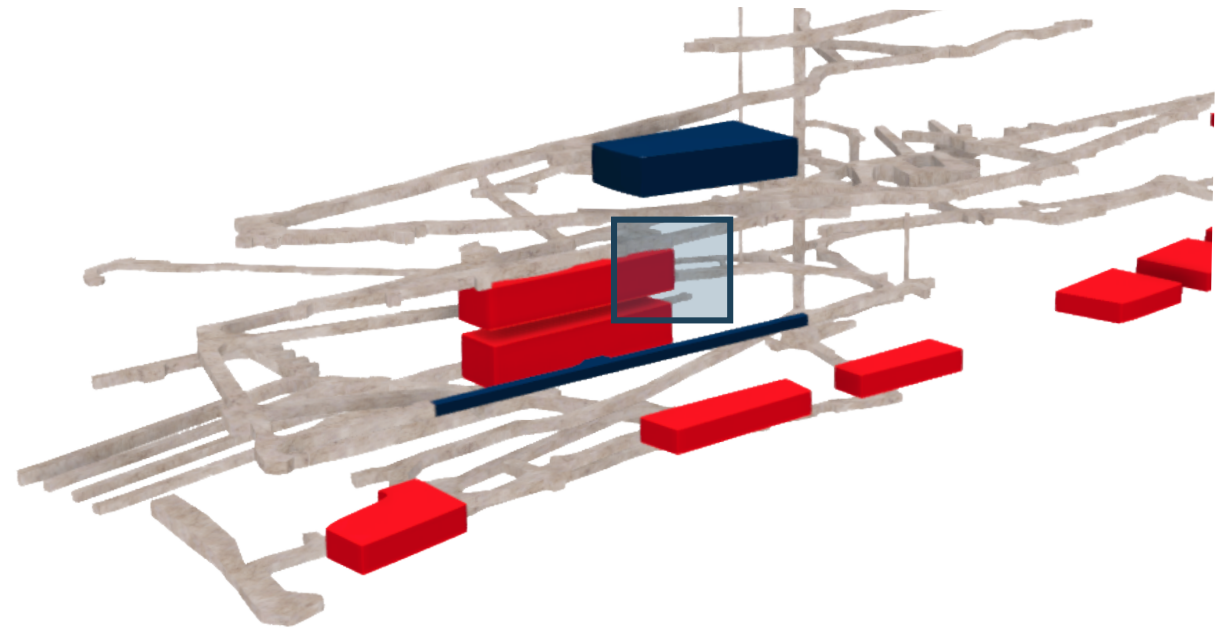


700-METER-EBENE (AUFWÄLTIGUNG RICHTSTRECKE) MITTLERE FASSUNGSRATE IM JUNI 2026



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

0,003	0,004	0,003	0,003	0,003
Kubikmeter pro Tag	Kubikmeter pro Tag	Kubikmeter pro Tag	Kubikmeter pro Tag	Kubikmeter pro Tag
26. Mai bis 2. Juni	2. bis 9. Juni	9. bis 16. Juni	16. bis 23. Juni	23. bis 30. Juni

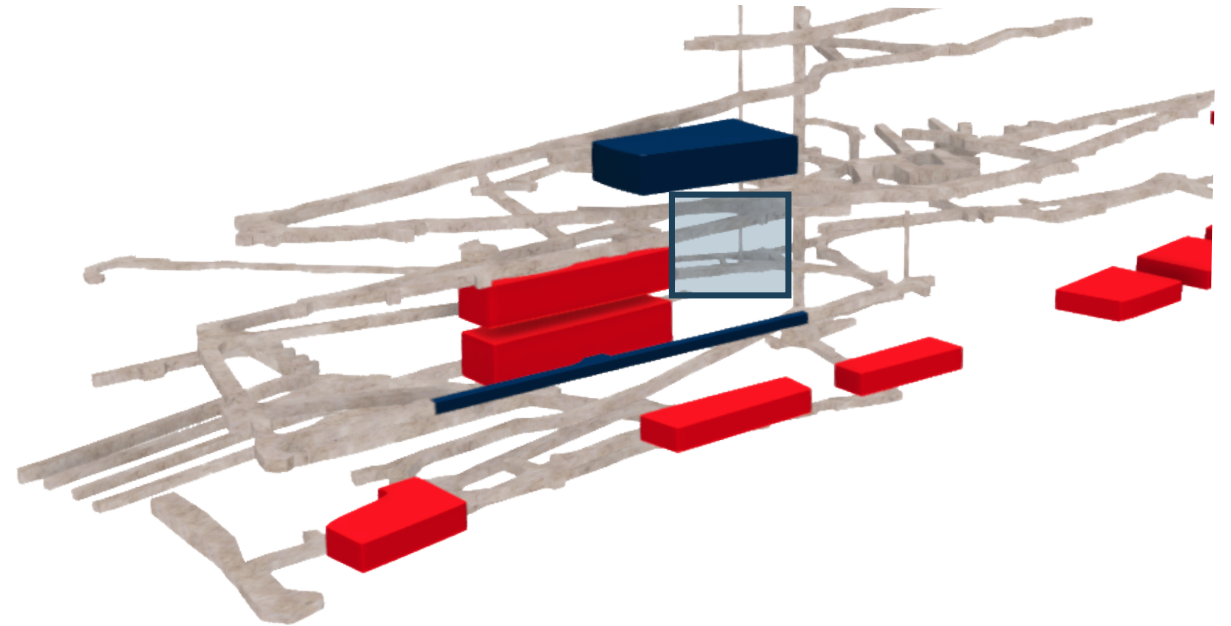

725-METER-EBENE (ABBAUREIHE 3) MITTLERE FASSUNGSRATE IM JUNI 2026

0,61	0,61	0,55	0,57	0,57
Kubikmeter pro Tag	Kubikmeter pro Tag	Kubikmeter pro Tag	Kubikmeter pro Tag	Kubikmeter pro Tag


26. Mai
bis 2. Juni

2. bis 9.
Juni



9. bis 16.
Juni

16. bis 23.
Juni

23. bis 30.
Juni

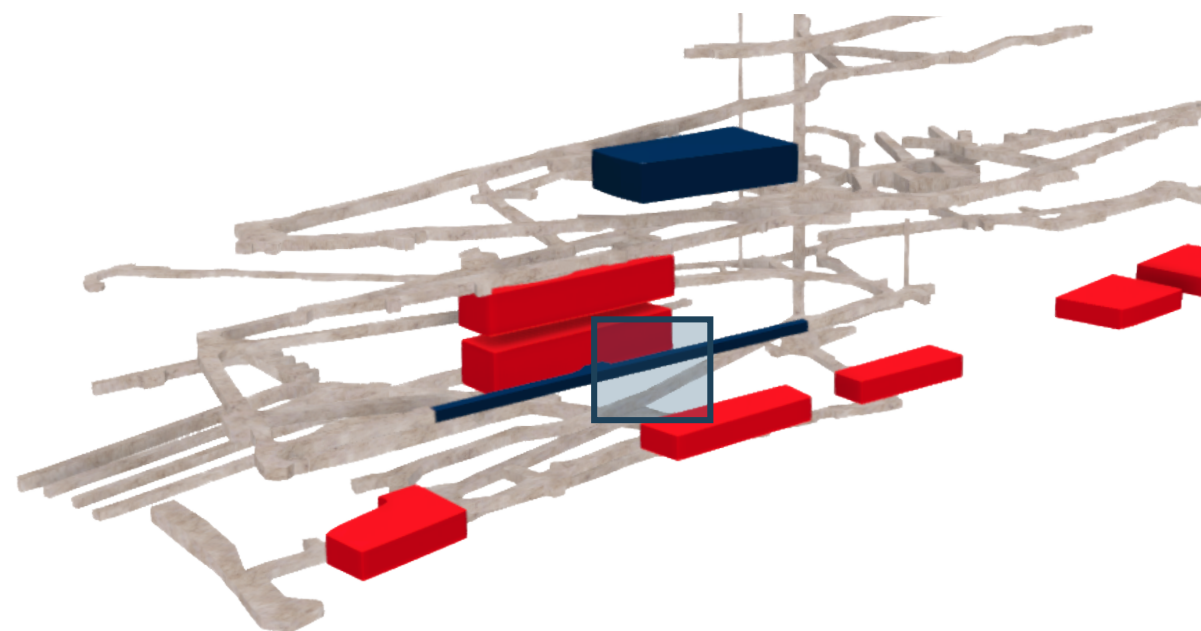


750-METER-EBENE (MESSSTELLE VOR ELK 8) LÖSUNGSSPIEGEL IM JUNI 2026

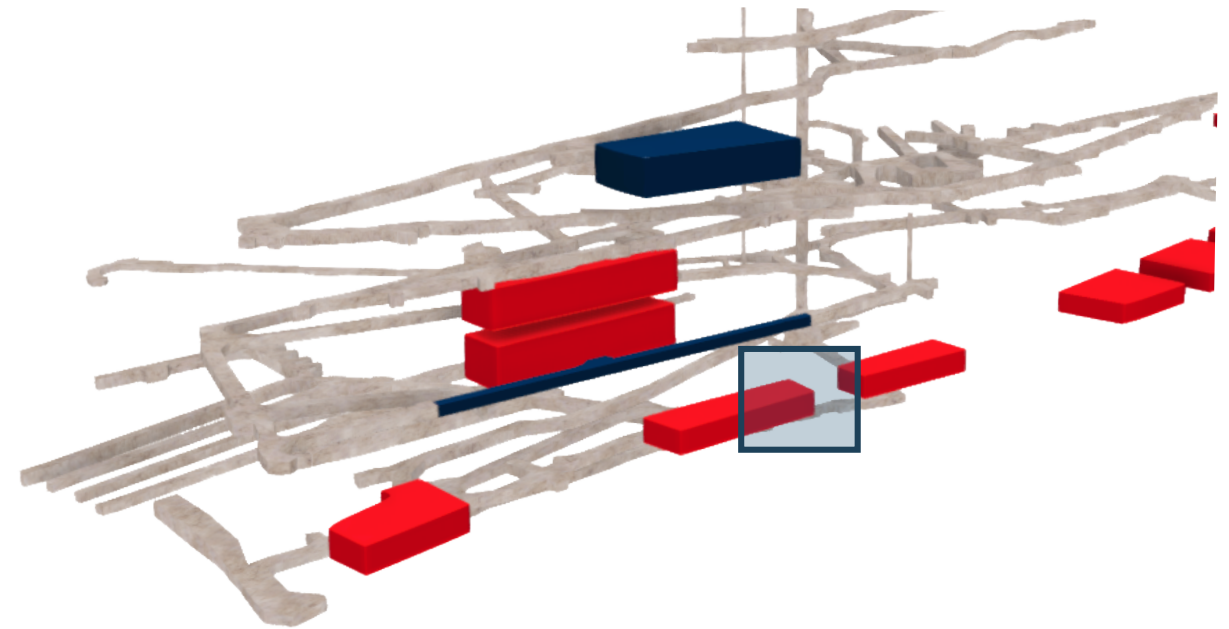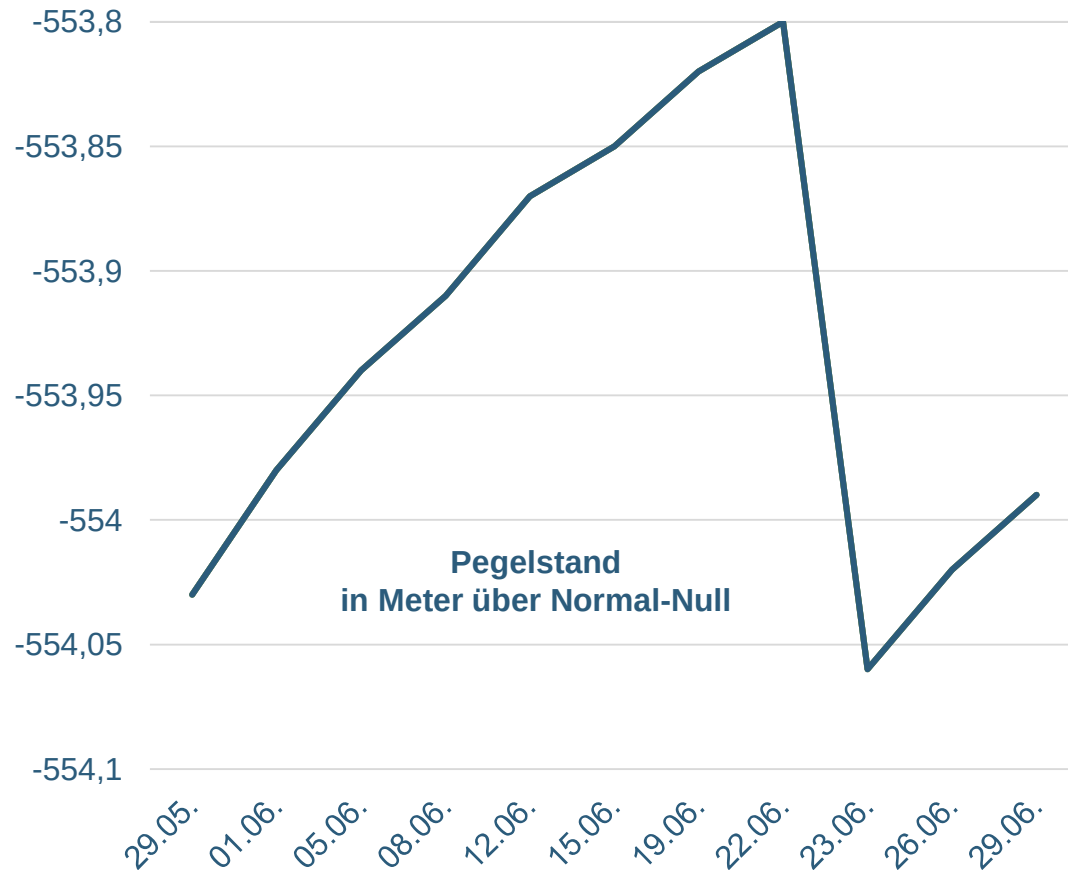

Die Messstelle vor der Einlagerungskammer 8 wird in regelmäßigen Abständen abgepumpt. Zuletzt war dies am 23. Juni 2026 der Fall. Dabei wurde rund 820 Liter Salzwasser abgepumpt. Das Abpumpen erfolgte davor zuletzt am 29. Mai 2026. Für diesen Zeitraum ergibt sich eine durchschnittliche Fassungsrate von 32,8 Litern Salzwasser pro Tag.

Schachtanlage Asse II

mittlere Rate der gefassten Salzlösungen im Bereich der Abbaureihe 3 im Baufeld an der Südflanke auf der 658-m-Sohle (L658008, L658008-01, P658029 und P658029-01), der 700-m-Sohle (P700045, L700055, L700057, P679007, P679008 und P700060) und der 725-m-Sohle (P725004)

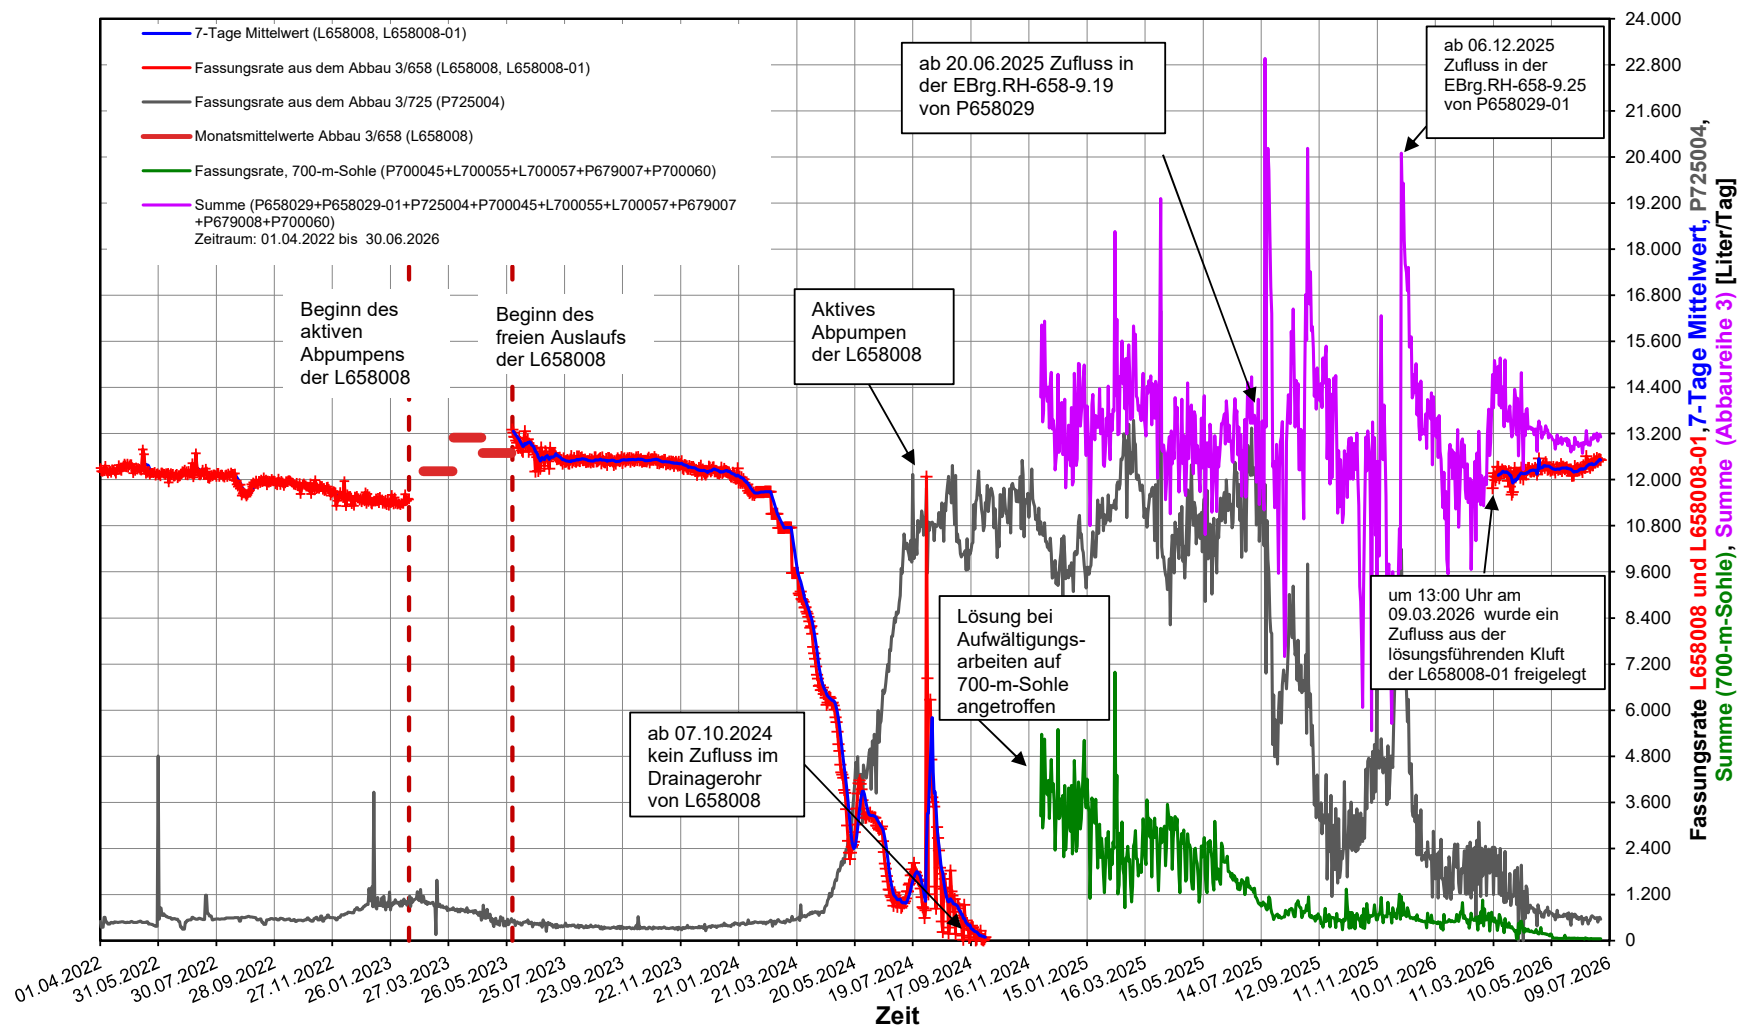

Schachtanlage Asse II

berechnete Fassungsrate und Dichte der Katasterlokaltät P725004 im Abbau 3/725

