

Deckblatt



**BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG**

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.	Blatt: 1
NAAN	NNNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN	
9A	65122000				LF	RZ	0011	00	Stand: 04.03.2025

Titel der Unterlage:
RADONEXPOSITION 2024

Ersteller/Unterschrift:

ASE-ST.3/1/

Prüfer/Unterschrift:

Stempelfeld:

UVST:

bergrechtlich
verantwortliche Person:

atomrechtlich
verantwortliche Person:

Bereichsleitung:

Freigabe zur Anwendung:

27.03.25

Datum und Unterschrift

02. APR 2025

02. APR 2025

02. APR 2025

02 APR 2025

Diese Unterlage unterliegt samt Inhalt dem Schutz des Urheberrechts sowie der Pflicht zur vertraulichen Behandlung auch bei Beförderung und Vernichtung und darf vom Empfänger nur auftragsbezogen genutzt, vervielfältigt und Dritten zugänglich gemacht werden. Eine andere Verwendung und Weitergabe bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der BGE.

Revisionsblatt



**BUNDEGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG**

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.	Rev.	Blatt: 2 Stand: 04.03.2025
NAAN	NNNNNNNNNN	NNAAANN	AANNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN	
9A	65122000				LF	RZ	0011	00	

Titel der Unterlage:
RADONEXPOSITION 2024

Rev.	Rev.-Stand Datum	Verantwortliche Stelle	Revidierte Blätter	Kat.*	Erläuterung der Revision
00	04.03.2025	ASE-ST.3/1			Ersterstellung

*) Kategorie R = redaktionelle Korrektur
Kategorie V = verdeutlichende Verbesserung
Kategorie S = substantielle Änderung
mindestens bei der Kategorie S müssen Erläuterungen angegeben werden



Stand: 04.03.2025

Blatt: 1

DECKBLATT	Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd Nr.	Rev.
	NAAN	NNNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
	9A	65122000	01STS			LD	BZ	0014	00

Kurztitel der Unterlage:
Radonexposition 2024

Ersteller / Unterschrift: [Redacted] Prüfer / U [Redacted]

Titel der Unterlage:
Radonexposition 2024

Freigabevermerk:

Projekt	PSP Element	Funktion/Thema	Komponente
9A	65122000		
Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd. Nr.
	LF	RZ	0014
			00

Freigabedurchlauf

Fachbereich:	Stabsstelle Qualitätssicherung:	Endfreigabe: Strahlenschutzbeauftragte/r
Datum:	Datum: 27. MRZ. 2025	Datum: 28. MRZ. 2025
Name:	Name: [Redacted]	Name: [Redacted]
Unterschrift		

REVISIONSBLATT

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd Nr.	Rev.
NAAN	NNNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	65122000	01STS			LD	BZ	0014	00

Kurztitel der Unterlage:

Radonexposition 2024

Rev	Revisionsstand Datum	Verantwortl. Stelle	revidierte Blätter	Kat. *)	Erläuterung der Revision
00	04.03.2025	ASE-ST.3/1	-	-	Ersterstellung

*) Kategorie R = redaktionelle Korrektur, Kategorie V = verdeutlichende Verbesserung, Kategorie S = substantielle Änderung. Mindestens bei der Kategorie S müssen Erläuterungen angegeben werden.

Radonexposition 2024



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	65122000	01STS			LD	BZ	0014	00

Blatt: 3

Inhaltsverzeichnis

Blatt

1	Einleitung	4
2	Abkürzungen	4
3	Mitgeltende Unterlagen	4
4	Ermittlung der Radonaktivitätskonzentration	4
4.1	Radon-Quellterme und Wetterwege	4
4.2	Messstellen	5
5	Messergebnisse	9
6	Bewertung	12
6.1	ELK 7/725	12
6.2	Wendelstrecke	12
6.3	Übrige Grubenbereiche	12
7	Überwachungsergebnisse	13
7.1	ELK 7/725	13
7.2	Dosisermittlung an Personen unter 18 Jahren	13
7.3	Übrige Grubenbereiche	13
8	Literaturverzeichnis	13

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Gemittelte Radonmesswerte und potentielle Dosen bei 2000 h/a Aufenthalt	10
Tabelle 2: Gemittelte Radonmesswerte und potentielle Dosen bei 1500 h/a Aufenthalt	11
Tabelle 3: Quartalsmittelwerte der Rn-Aktivitätskonzentration	12

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Wetterstammbaum mit Radonbohrungen und Messpunkten (MP). Stand 12/2023	7
Abbildung 2: Wetterstammbaum ohne Radonbohrungen mit Messpunkten (MP). Stand 12/2023	8

Blattzahl dieser Unterlage

13

Radonexposition 2024



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	65122000	01STS			LD	BZ	0014	00

Blatt: 4

1 Einleitung

Gemäß der „Richtlinie für die physikalische Strahlenschutzkontrolle zur Ermittlung der Körperdosen, Teil 2: Inkorporationsüberwachung (Riphyko)“ [1], ist die potentielle Dosis durch Inkorporation abzuschätzen. Eine Inkorporationsüberwachung ist durchzuführen, wenn die potentielle effektive Dosis 1 mSv/a übersteigen kann. In Auflage 21 des „Genehmigungsbescheid für die Schachtanlage Asse II, Bescheid 1/2011, 1. Änderungsgenehmigung, Umgang mit Kernbrennstoffen gemäß § 9 Atomgesetz (AtG) Faktenerhebung Schritt 1“ [2] ist der Nachweis gefordert, dass für Mitarbeiter in Strahlenschutzbereichen eine effektive Dosis von 0,5 mSv/a durch Radoninhalation unterschritten wird. Der Nachweis wird mit dieser Unterlage erbracht. Das Verfahren zur Expositionsermittlung ist in „Ermittlung der Radonexposition“ /1/ beschrieben.

2 Abkürzungen

ELK	Einlagerungskammer
HGL	Hauptgrubenlüfter
MP	Messpunkt
Riphyko	Richtlinie für die physikalische Strahlenschutzkontrolle zur Ermittlung der Körperdosen

3 Mitgeltende Unterlagen

- /1/ Ermittlung der Radonexposition
BfS-KZL: 9A/65122000/LF/R/0001/09, Stand: 09.06.2016
Asse-KZL: 9A/65122000/01STS/LD/BZ/0001/11, Stand: 09.06.2016
- /2/ Brenk Systemplanung GmbH, Messtechnische Untersuchung und radiologische Bewertung der Aktivitätskonzentration flüchtiger Radionuklide in Grubenwettern der Schachtanlage Asse
BfS-KZL: 9A/65150000/LG/RB/0001/00, Stand: 09.10.2009
Asse-KZL: 9A/65100000/01STS/LG/BW/0001/00, Stand: 09.10.2009
- /3/ Bericht über die Bestimmung des Rn-222-Quellterms in der Einlagerungskammer 7 / 725-m-Sohle 2023
BGE-SZ-KZL: 9A/65151000/-/-/LG/RB/0005/00, Stand: 25.10.2023
BGE-ASSE-KZL: 9A/65151000/01STS/-/-/LG/BW/0002/00, Stand: 25.10.2023
- /4/ Radiologische Überwachung der Grubenwetter der Schachtanlage Asse II Berichtszeitraum Januar – Dezember 2023
BGE-SZ-KZL: 9A/65152000/-/-/LG/RZ/0063/00, Stand: 08.02.2024
BGE-Asse-KZL: 9A/65152000/01STS/-/-/LG/BT/0083/00, Stand: 08.02.2024
- /5/ Radiologische Überwachung der Grubenwetter der Schachtanlage Asse II Berichtszeitraum Januar – Dezember 2024
BGE-SZ-KZL: 9A/65152000/-/-/LG/RZ/0070/00, Stand: 12.02.2025
BGE-Asse-KZL: 9A/65152000/01STS/-/-/LG/BT/0089/00, Stand: 12.02.2025
- /6/ Strahlenschutzfachanweisung Inkorporationsüberwachung
BGE-SZ-KZL: 9A/65230000/-/-/LAA/E/0001/03, Stand: 24.03.2021
BGE-Asse-KZL: 9A/55110000/SON/-/-/LA/DF/0001/03, Stand: 24.03.2021

4 Ermittlung der Radonaktivitätskonzentration

4.1 Radon-Quellterme und Wetterwege

Die Radon-Quellterme wurden in „Messtechnische Untersuchung und radiologische Bewertung der Aktivitätskonzentration flüchtiger Radionuklide in den Grubenwettern der Schachtanlage Asse“ /2/ und in „Bericht über die Bestimmung des Rn-222-Quellterms in der Einlagerungskammer 7 / 725-m-

Radonexposition 2024



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev	Blatt: 5
NAAN	NNNNNNNNNN	NNAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN	
9A	65122000	01STS			LD	BZ	0014	00	

Sohle 2023“ /3/ ermittelt. Nachfolgend sind die in 2009 gemessenen Maximalwerte angegeben. Für den Quellterm „725-m-Sohle; ELK 7/725 und 750-m-Sohle; ELK 2/750“ ist der Wert aus /3/ angegeben.

- 511-m-Sohle; ELK 8a/511 2 kBq/min
- 725-m-Sohle; ELK 7/725 und 750-m-Sohle; ELK 2/750 56 kBq/min
- 750-m-Sohle; ELK 4/750 13 kBq/min
- 750-m-Sohle; ELK 5/750 15 kBq/min
- 750-m-Sohle; ELK 8/750 3 kBq/min
- 750-m-Sohle; ELK 10/750 ~0 kBq/min
- 750-m-Sohle; ELK 11/750 und ELK 12/750 29 kBq/min

Die für die Ausbreitung aus den Quelltermen der ELK 4, 5, 8 und 10 auf der 750-m-Sohle relevanten Grubenbereiche wurden vor dem Berichtszeitraum verfüllt. Somit spielt die seinerzeit ermittelte Radonemission im aktuellen Berichtszeitraum keine Rolle für die Radonaktivitätskonzentrationen in der Atemluft.

Das Radon wird von den Quellen über die bekannten Wetterwege abgeführt.

Die relevanten Wetterwege sind:

- Die Abwetter aus Kammer 8a, 511-m-Sohle werden über eine Luttentour dem Hauptgrubenlüfter zugeführt.
- Die Abwetter aus ELK 7/725 und der darunterliegenden ELK 2/750 werden über die Radonbohrung 1 dem Hauptgrubenlüfter zugeführt. Bei Nichtverfügbarkeit der Radonbohrung 1 werden die Abwetter über die Wendel dem Hauptgrubenlüfter zugeführt.
- Die Abwetter aus der nördlichen Richtstrecke nach Osten, 750-m-Sohle mit den angrenzenden ELK 11/750 und 12/750 werden über die Radonbohrung 2 dem Hauptgrubenlüfter zugeführt. Bei Nichtverfügbarkeit der Radonbohrung 2 wird dieser Bereich nicht bzw. über den ggf. vorhandenen Naturzug der Radonbohrung 2 bewettert.

In Abbildung 1 ist der Wetterstammbaum mit den Radonbohrungen 1 und 2 und in Abbildung 2 der Wetterstammbaum bei Nichtverfügbarkeit der Radonbohrungen dargestellt.

Die Radonüberwachung ist im Routinebetrieb nur in diesen Wetterwegen erforderlich.

4.2 Messstellen

Derzeit wird an folgenden Punkten routinemäßig die Radonaktivitätskonzentration mittels Elektret-dosimetern gemessen.

- MP-RE 000 001 Auf dem übertägigen Betriebsgelände der Schachanlage Asse II liegt die Messstelle auf dem Parkplatz Ost.
- MP-RE 490 003 Die Messstelle befindet sich am Südstoß kurz vor dem HGL in der Sattelrichtstrecke nach Osten auf der 490-m-Sohle.
- MP-RE 490 006 Die Messstelle befindet sich direkt hinter dem HGL.
- MP-RE 490 007 Die Messstelle befindet sich direkt hinter dem HGL. Diese Messstelle dient als Vergleichsmessstelle von MP-RE 490 006, als redundante Auslegung für die Bilanzierung der Radonableitung.
- MP-RE 511 001 Die Messstelle befindet sich im Bereich der Wendel am westlichen Zugang zu Abbau 2 auf der 511-m-Sohle (ehemaliger Grubenwehrraum).
- MP-RE 725 001 Die Messstelle befindet sich im Zugang zum Abbau 7 auf der 725-m-Sohle von der Wendelstrecke aus.

Radonexposition 2024



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	65122000	01STS			LD	BZ	0014	00

Blatt: 6

- MP-RE 725 002 Diese Messstelle befindet sich direkt in der ELK 7/725 am ehemaligen Standort der Absperrung zur Böschung.
- MP-RE 800 001 Die Messstelle befindet sich am Füllort der 800-m-Sohle, wo die Frischwetter aus dem Schacht 2 in das Grubengebäude austreten.
- (MP 11¹) 750-m-Sohle Einhausung Faktenerhebung ELK 7/750 (seit 12/2012).

Diese Messpunkte decken die relevanten Wetterwege sowohl bei Betrieb als auch bei Nichtverfügbarkeit der Radonbohrungen 1 und 2 ab. Eine Neubewertung der Messpunkte ist ggf. nach Änderung der Wettersituation erforderlich.

Der Strahlenschutzbeauftragte richtet bei Bedarf weitere Messpunkte ein.

¹ Nicht in /4/ bzw. /5/

Radonexposition 2024



BUNDESGESELLSCHAFT FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	65122000	01STS			LD	BZ	0014	00

Blatt: 7

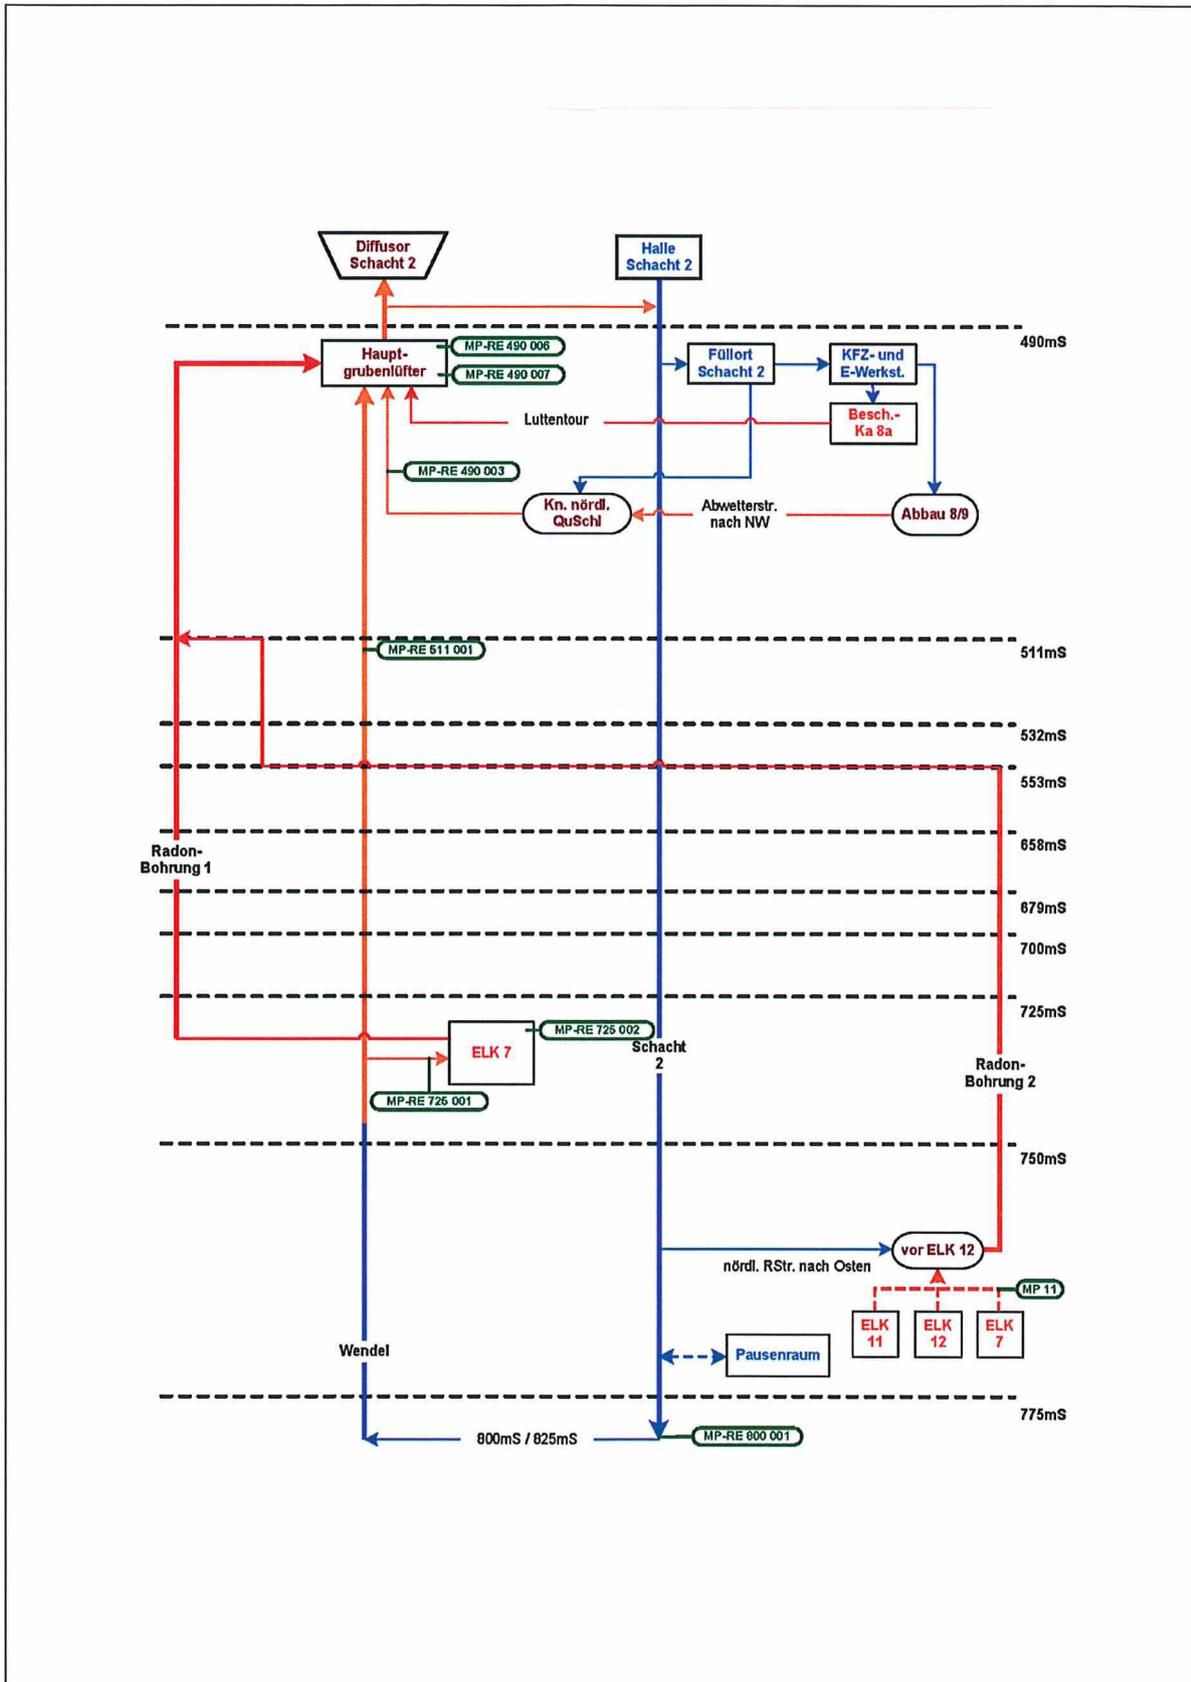


Abbildung 1: Wetterstammbaum mit Radonbohrungen und Messpunkten (MP). Stand 12/2024

Radonexposition 2024



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	65122000	01STS			LD	BZ	0014	00

Blatt: 8

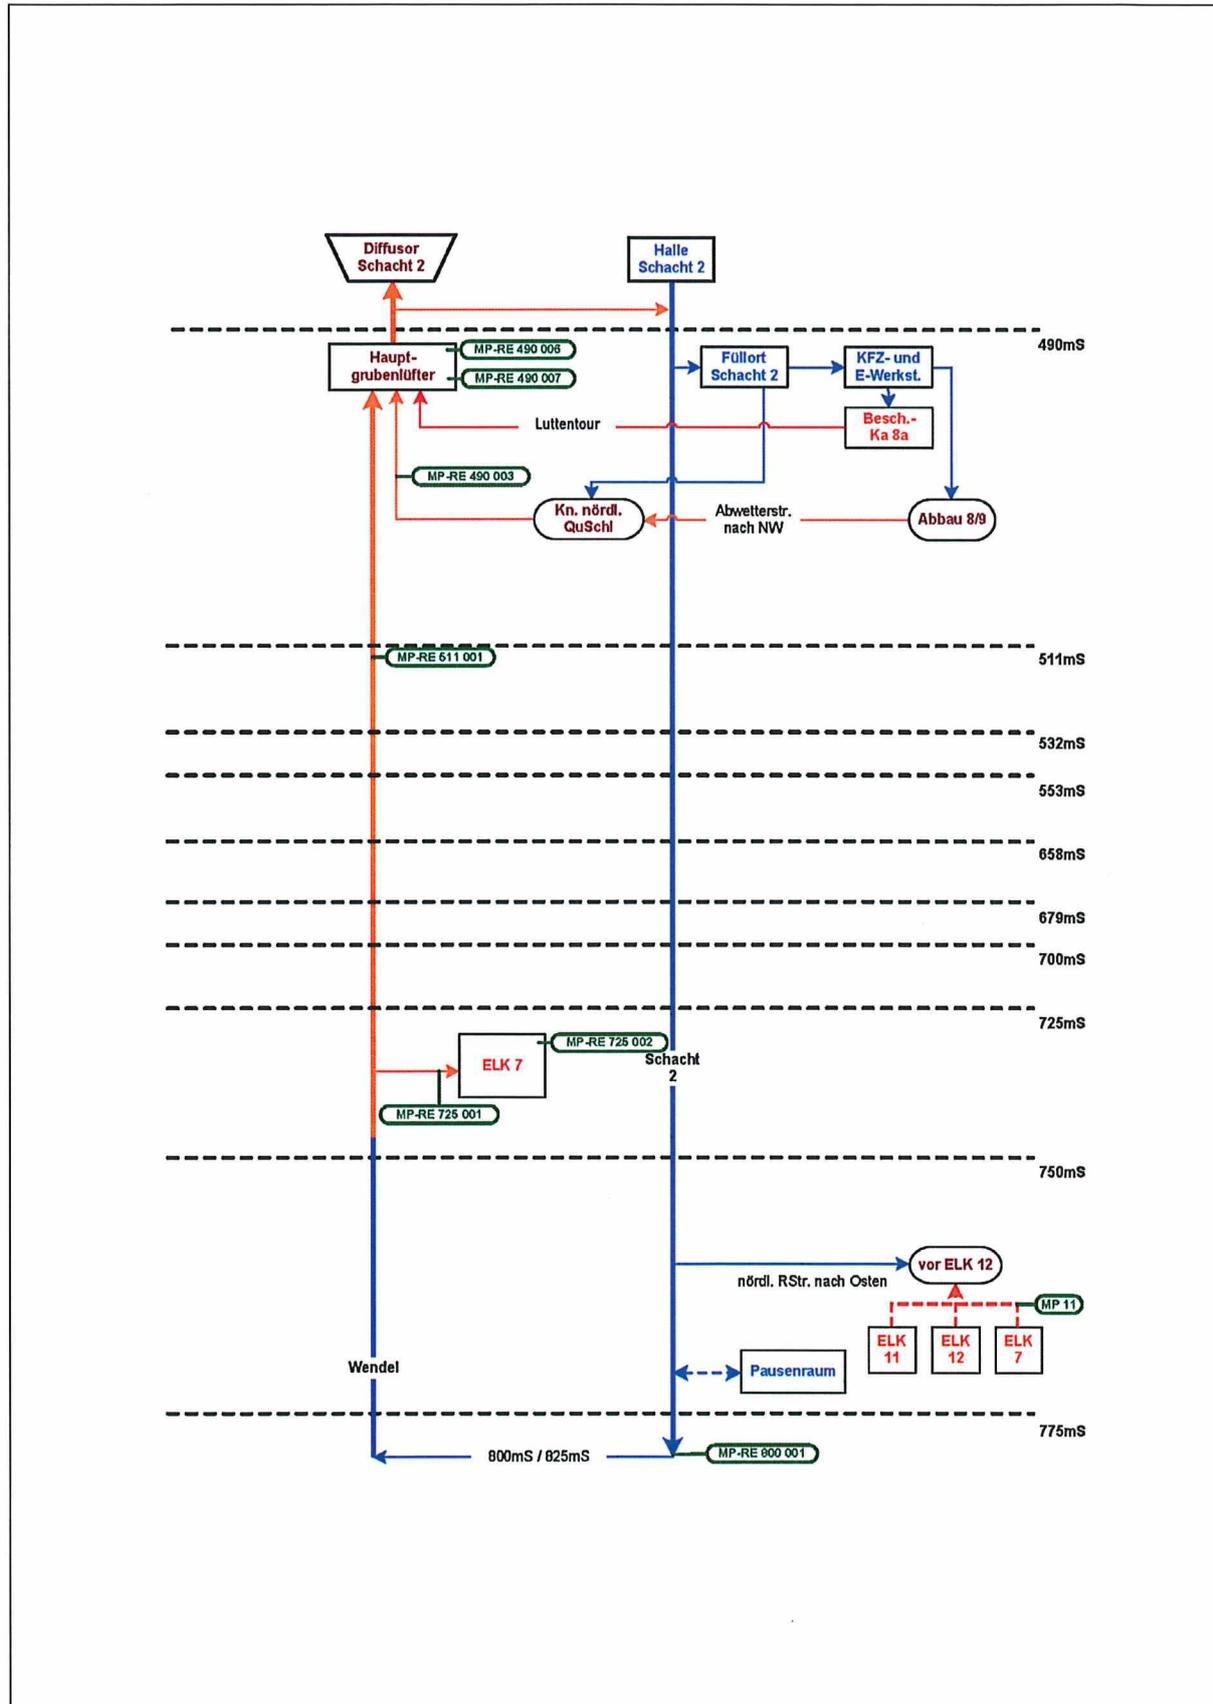


Abbildung 2: Wetterstammbaum ohne Radonbohrungen mit Messpunkten (MP). Stand 12/2024

Radonexposition 2024



Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	65122000	01STS			LD	BZ	0014	00

Blatt: 9

5 Messergebnisse

Für die in Kap. 3.2 dargestellten Messpunkte wurden gem. /4/ und /5/ Jahresmittelwerte gemessen. Die Jahresmittelwerte und die potentiellen Jahresdosen bei einer Aufenthaltszeit von 2000 h/a sind in Tabelle 1 dargestellt.

Die potentiellen Dosen wurden gem. /1/ ermittelt. Die Riphyko [1] gibt als Standardwert zur Abschätzung 2000 h/a an. Die tatsächlichen Aufenthaltszeiten unter Tage liegen laut der „Strahlenschutz-fachanweisung Inkorporationsüberwachung“ /6/ bei maximal 1500 h/a. In Tabelle 2 sind die Messwerte zusammen mit den potentiellen Dosen bei einer Aufenthaltszeit von 1500 h/a dargestellt.

In Tabelle 3 sind die Quartalsmittelwerte der Radonaktivitätskonzentration dargestellt. Zur Überprüfung des Erfordernisses einer Inkorporationsüberwachung werden diese Werte herangezogen.

Radonexposition 2024



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev	Blatt: 10
NAAN	NNNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN	
9A	65122000	01STS			LD	BZ	0014	00	

Tabelle 1: Gemittelte Radonmesswerte und potentielle Dosen bei 2000 h/a Aufenthalt

Messpunkt	Jahresmittelwert 2023		Jahresmittelwert 2024		
	$\bar{C}_{222\text{Rn}}$	Dosis/ 2000 h	$\bar{C}_{222\text{Rn}}$	Dosis/ 2000 h	
MP-RE 000 001	Über Tage an der meteorologischen Station (Umgebungsluft)	1,47E+01 Bq/m ³	0,12 mSv	1,58E+01 Bq/m ³	0,13 mSv
MP-RE 490 003	490-m-Sohle in der Richtstrecke nach Osten	2,03E+01 Bq/m ³	0,04 mSv	1,83E+01 Bq/m ³	0,02 mSv
MP-RE 490 006	490-m-Sohle hinter dem Hauptgrubenlüfter (HGL)	3,23E+01 Bq/m ³	0,14 mSv	3,15E+01 Bq/m ³	0,12 mSv
MP-RE 490 007	490-m-Sohle hinter dem Hauptgrubenlüfter (HGL) redundante Messung	3,26E+01 Bq/m ³	0,14 mSv	3,13E+01 Bq/m ³	0,12 mSv
MP-RE 511 001	511-m-Sohle vor dem Grubenwehrraum	1,73E+01 Bq/m ³	0,02 mSv	1,73E+01 Bq/m ³	0,01 mSv
MP-RE 725 001	725-m-Sohle im Zugang zu der Einlagerungskammer 7	3,59E+01 Bq/m ³	0,17 mSv	3,64E+01 Bq/m ³	0,16 mSv
MP-RE 725 002	725-m-Sohle in der Einlagerungskammer 7	1,96E+02 Bq/m ³	1,43 mSv	1,76E+02 Bq/m ³	1,26 mSv
MP-RE 800 001	800-m-Sohle am Füllort	1,38E+01 Bq/m ³	0,00 mSv	1,43E+01 Bq/m ³	0,00 mSv
MP 11	750-m-Sohle Einhausung Faktenerhebung Einlagerungskammer 7	2,16E+01 Bq/m ³	0,05 mSv	2,03E+01 Bq/m ³	0,04 mSv

Radonexposition 2024



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	65122000	01STS			LD	BZ	0014	00

Blatt: 11

Tabelle 2: Gemittelte Radonmesswerte und potentielle Dosen bei 1500 h/a Aufenthalt

Messpunkt	Jahresmittelwert 2023		Jahresmittelwert 2024		
	$\bar{C}_{222\text{Rn}}$	Dosis/ 1500 h	$\bar{C}_{222\text{Rn}}$	Dosis/ 1500 h	
MP-RE 000 001	Über Tage an der meteorologischen Station (Umgebungsluft)	1,47E+01 Bq/m ³	0,09 mSv	1,58E+01 Bq/m ³	0,09 mSv
MP-RE 490 003	490-m-Sohle in der Richtstrecke nach Osten	2,03E+01 Bq/m ³	0,03 mSv	1,83E+01 Bq/m ³	0,01 mSv
MP-RE 490 006	490-m-Sohle hinter dem Hauptgrubenlüfter (HGL)	3,23E+01 Bq/m ³	0,10 mSv	3,15E+01 Bq/m ³	0,09 mSv
MP-RE 490 007	490-m-Sohle hinter dem Hauptgrubenlüfter (HGL) redundante Messung	3,26E+01 Bq/m ³	0,11 mSv	3,13E+01 Bq/m ³	0,09 mSv
MP-RE 511 001	511-m-Sohle vor dem Grubenwehrraum	1,73E+01 Bq/m ³	0,02 mSv	1,73E+01 Bq/m ³	0,01 mSv
MP-RE 725 001	725-m-Sohle im Zugang zu der Einlagerungskammer 7	3,59E+01 Bq/m ³	0,13 mSv	3,64E+01 Bq/m ³	0,12 mSv
MP-RE 725 002	725-m-Sohle in der Einlagerungskammer 7	1,96E+02 Bq/m ³	1,08 mSv	1,76E+02 Bq/m ³	0,95 mSv
MP-RE 800 001	800-m-Sohle am Füllort	1,38E+01 Bq/m ³	0,00 mSv	1,43E+01 Bq/m ³	0,00 mSv
MP 11	750-m-Sohle Einhausung Faktenerhebung Einlagerungskammer 7	2,16E+01 Bq/m ³	0,04 mSv	2,03E+01 Bq/m ³	0,03 mSv

Radonexposition 2024



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev	Blatt: 12
NAAN	NNNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN	
9A	65122000	01STS			LD	BZ	0014	00	

Tabelle 3: Quartalsmittelwerte der Rn-Aktivitätskonzentration

Messpunkt		Quartalsmittelwerte 2024			
		$\bar{C}_{222\text{Rn}}$			
		Quartal 1	Quartal 2	Quartal 3	Quartal 4
MP-RE 000 001	Über Tage an der meteorologischen Station (Umgebungsluft)	14,6 Bq/m ³	14,0 Bq/m ³	18,2 Bq/m ³	16,5 Bq/m ³
MP-RE 490 003	490-m-Sohle in der Richtstrecke nach Osten	18,7 Bq/m ³	17,5 Bq/m ³	18,3 Bq/m ³	18,9 Bq/m ³
MP-RE 490 006	490-m-Sohle hinter dem Hauptgrubenlüfter (HGL)	32,3 Bq/m ³	29,9 Bq/m ³	30,7 Bq/m ³	33,2 Bq/m ³
MP-RE 490 007	490-m-Sohle hinter dem Hauptgrubenlüfter (HGL) redundante Messung	31,9 Bq/m ³	29,6 Bq/m ³	30,5 Bq/m ³	33,3 Bq/m ³
MP-RE 511 001	511-m-Sohle vor dem Grubenwehraum	17,1 Bq/m ³	15,9 Bq/m ³	17,0 Bq/m ³	19,1 Bq/m ³
MP-RE 725 001	725-m-Sohle im Zugang zu der Einlagerungskammer 7	30,2 Bq/m ³	39,2 Bq/m ³	40,6 Bq/m ³	35,7 Bq/m ³
MP-RE 725 002	725-m-Sohle in der Einlagerungskammer 7	165,0 Bq/m ³	165,0 Bq/m ³	194,0 Bq/m ³	178,0 Bq/m ³
MP-RE 800 001	800-m-Sohle am Füllort	14,8 Bq/m ³	14,0 Bq/m ³	14,3 Bq/m ³	14,2 Bq/m ³
MP 11	750-m-Sohle Einhausung Faktenerhebung Einlagerungskammer 7	26,4 Bq/m ³	21,9 Bq/m ³	17,6 Bq/m ³	15,2 Bq/m ³

6 Bewertung

Die aus den vorliegenden Messwerten, bei einer konservativen Aufenthaltszeit von 1500 h/a, abgeleiteten potentiellen Strahlendosen zeigen, dass lediglich in ELK 7/725 eine Radonexposition über 0,5 mSv/a möglich ist. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 dargestellt. Eine Überwachung im Sinne Auflage 21 der Genehmigung [2] ist somit nur in ELK7/725 erforderlich.

6.1 ELK 7/725

Die ELK 7/725 ist als Überwachungsbereich ausgewiesen. Der Zugang zu diesem Bereich ist beschränkt und mit einem Tor verschlossen. Die Aufenthaltszeiten in der ELK 7/725 werden dokumentiert. Die Dosisermittlung erfolgt gem. /1/.

6.2 Wendelstrecke

Die Radon-Aktivitätskonzentration in der Wendelstrecke (Tabelle 1, MP-RE 511 001) befindet sich stabil auf niedrigem Niveau.

6.3 Übrige Grubenbereiche

In den übrigen Grubenbereichen liegt die potentielle Radonexposition deutlich unter 0,5 mSv/a.

Radonexposition 2024



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

Projekt	PSP-Element	Funktion/Thema	Komponente	Baugruppe	Aufgabe	UA	Lfd.-Nr.	Rev
NAAN	NNNNNNNNNN	NNAAANN	AANNNA	AANN	AAAA	AA	NNNN	NN
9A	65122000	01STS			LD	BZ	0014	00

Blatt: 13

7 Überwachungsergebnisse

7.1 ELK 7/725

Bei Personen, deren Aufenthaltszeit im Überwachungszeitraum weniger als 13 h betrug, wurde auf die Dosisermittlung verzichtet. Die hieraus resultierende Dosis liegt im Bereich der Triviodosis. Im Berichtszeitraum war eine Person mehr als 13 h im jeweiligen Überwachungszeitraum in der ELK 7/725 tätig. Für diese wurde nach /1/ eine Kollektivdosis von 0,00 mSv ermittelt. Die Quartalsmittelwerte der Radon-Aktivitätskonzentration sind in Tabelle 3 zusammengefasst.

7.2 Dosisermittlung an Personen unter 18 Jahren

Im Berichtszeitraum waren 5 Personen unter 18 Jahren unter Tage tätig. Für diese wurde nach /1/ eine Dosis von 0,00 mSv ermittelt. Die Quartalsmittelwerte der Radon-Aktivitätskonzentration sind in Tabelle 3 zusammengefasst.

7.3 Übrige Grubenbereiche

In den übrigen Gruben- einschließlich der Strahlenschutzbereiche wurden die Kriterien zur Dosisermittlung nicht erreicht.

8 Literaturverzeichnis

- [1] BMU, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Richtlinie für die physikalische Strahlenschutzkontrolle zur Ermittlung der Körperdosen; Teil 2: Ermittlung der Körperdosis bei innerer Strahlenexposition, Stand: 12.01.2007
- [2] NMU, Niedersächsisches Ministerium für Umwelt und Klimaschutz. Genehmigungsbescheid für die Schachtanlage Asse II, Bescheid 1/2011, 1. Änderungsgenehmigung, Umgang mit Kernbrennstoffen gemäß § 9 Atomgesetz (AtG) Faktenerhebung Schritt 1, Stand: 21.04.2011